


PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
ul. Grunwaldzka 3
13-300 NOWE MIASTO LUB.
Tel./Fax (056) 474 26 92

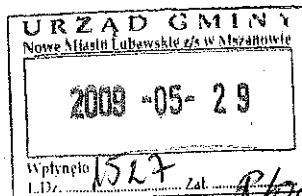

Nowe Miasto Lubawskie 28.05.2009r.

HK. 0946/24/2/09

f. Holowny

Ocena Jakości Wody ze stacji uzdatniania wody Bagno

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.Nr 61, poz.417), po przeprowadzonej kontroli jakości wody pobranej z wodociągu publicznego w Bagnie opisanej w protokole nr 0946- 24 /1/08 z dnia 19.05.2009 r.

kod próbki – 280, sprawozdanie laboratoryjne nr4923/280/NML/MP/2009 z dnia 25.05.2009 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Mieście Lubawskim stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia ze względu na ponadnormatywną zawartość manganu w wodzie

Woda w próbkach zbadanych w laboratorium PPIS w Iławie opisanych jak wyżej, w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych w sprawozdaniach odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załącznikach nr 1 – lp. 1A,2A, nr 2 – lp. 2, 3, 4, 5, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23 nr 3 – lp.1A, 2A, 3A, 1B, 2B, 3B, 6B, 8B, 9B, 10B, 11B, 12B, 13 B, 14B, 15B, nr 4 – 14, natomiast nie odpowiada wymaganiom określonym w załączniku nr 3 – lp. 5B do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.Nr 61, poz.417).

Stwierdzono ponadnormatywną zawartość manganu w próbie wody pobranej ze stacji uzdatniania wody na poziomie 0,071 mg/l Mn

Norma określa do 0,05 mg/l Mn

W załączeniu :

- sprawozdanie lab.
nr 4923/280/MP/NML/2009

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Nowym Mieście Lubawskim
mgr inż. Ewa Piątek

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Nowe Miasto Lub.
2. Gospodarstwo Pomocnicze
Przy Urzędzie Gminy
Nowe Miasto Lub. z/s w Mszanowie
3. a/a